

ADVIERTEN CONAGUA Y SISTEMA DE AGUAS DEL DF **Temen sea permanente bajo suministro de agua**

>>> Calculan que, sin lluvia suficiente, sería diaria la baja de fluido vital para capialinos

IVÁN SOSA

SI LAS lluvias no se recuperan este año, el Sistema Cutzamala deberá reducir aún más el abastecimiento al Valle de México, informaron la Comisión Nacional del Agua y el Sistema de Aguas del Distrito Federal.

“Es poco probable que se nos presenten dos años seguidos con pocas lluvias; pero si ocurre, nos han informado que tendrían que reducirnos 20 por ciento del suministro en forma permanente, diaria, a partir del mes de octubre”, anticipó el director del Sistema de Aguas, Ramón Aguirre.

Esto significa que, a diario, dejarían de recibirse mil 950 litros por segundo del Cutzamala, equivalentes a 6 por ciento menos de la dotación total de 32 mil 500 litros por segundo recibidos en la capital, pero suficientes para dotar a 750 mil habitantes.

Si los 10 millones de litros ahorrados con los cinco paros técnicos previstos hasta mayo son insuficientes para mantener la operatividad del Cutzamala, será necesario ampliar los cortes, reconoció el director de Conagua, **José Luis Luege**.

“Cada 15 días mantendremos reuniones para evaluar el nivel de las presas, y si sigue sin llover, tendremos que tomar más decisiones”, advirtió el director del Organismo de Cuenca de Valle de México, Efrén Villalón.

El subdirector técnico de Conagua, Felipe Arreguín, a cargo del Servicio Meteorológico Nacional, dio a conocer que en el pri-

mer semestre no se esperan lluvias en la zona del Cutzamala — en las montañas de los estados de México, Michoacán y Guerrero— cuyos ríos alimentan las siete presas proveedoras de la planta potabilizadora Berros, surtidora a su vez del acueducto de 120 km.

“Ojalá nos equivoquemos en el pronóstico”, dijo Arreguín, al confiar que al llegar la temporada de lluvias con el segundo semestre, las precipitaciones serán normales y llenarán las presas.

Ramón Aguirre planteó, al participar en el Encuentro Nacional de Cultura del Agua, que en la ciudad española de Barcelona, en mayo pasado, la escasez de agua, producto de falta de lluvias durante 18 meses, les obligó a trasladar volúmenes en barco desde Francia.

La alerta

>>> El titular de la Conagua, José Luis Luege, lanzó ayer la siguiente advertencia:


- >> Existen deficiencias administrativas que se traducen en volumen facturado no cobrado.
- >> Deficiencias en los padrones de usuarios y tomas clandestinas que se multiplican en todo el país.
- >> Se debe reforzar la modernización de los organismos operadores de agua.
- >> No se concibe una exigencia a la ciudadanía si no hay primero una respuesta y una acción contundente de las autoridades federales, estatales y municipales para mejorar el servicio.
- >> El Sistema Cutzamala registra el

nivel de almacenamiento más bajo de su historia.

- >> A partir de este sábado, habrá una baja en el suministro de agua del Sistema Cutzamala.
- >> Inicia a las 0:01 de este sábado y termina a las 0:01 del martes.
- >> 2 millones de litros dejarán de ser tomados de las 7 presas que conforman el Sistema en este corte.
- >> 10 millones de litros tienen que dejar de consumirse de las presas, en 5 cortes, para evitar que el nivel baje de 350 millones de litros y se envíen todos a la planta potabilizadora de Berros.



| | | |
|----------------------------|--------------------------|--------------------|
| Fecha 31.01.2009 | Sección Ciudad | Página 6 |
|----------------------------|--------------------------|--------------------|

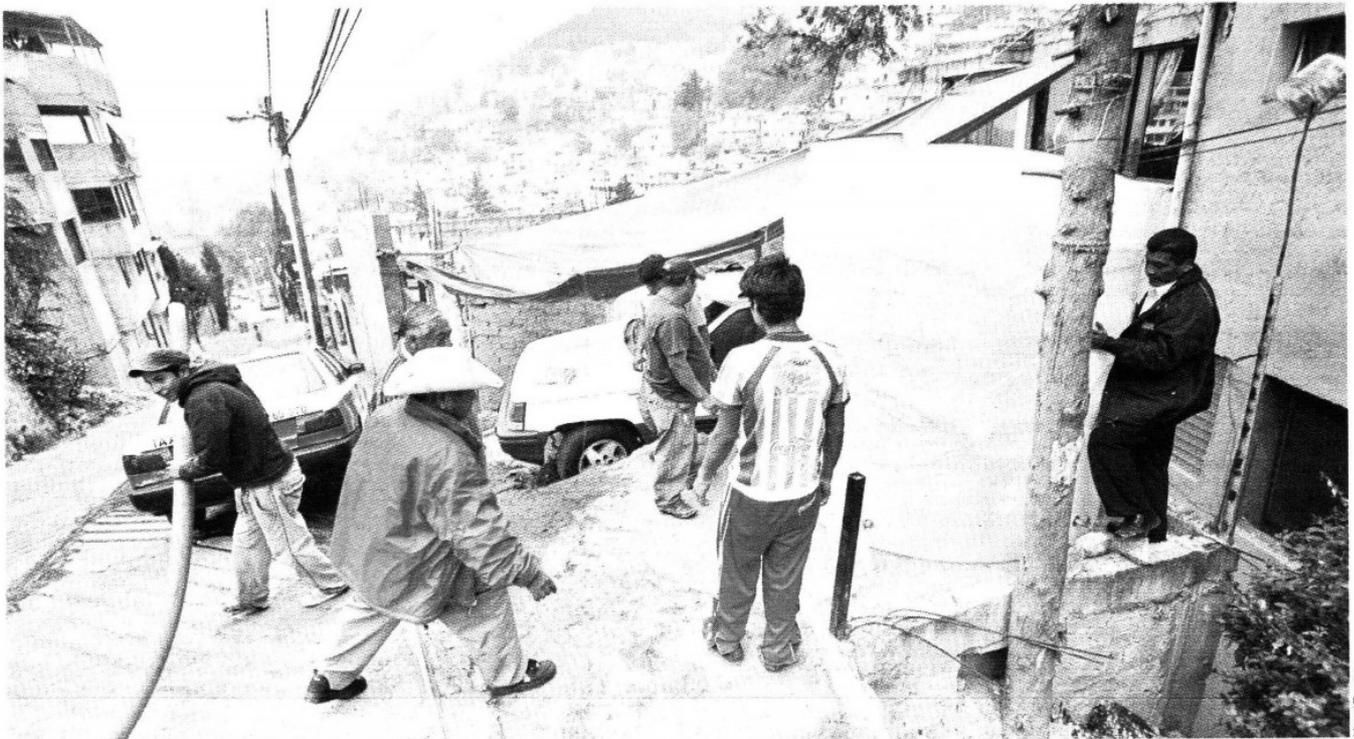

En las partes altas de la Delegación Álvaro Obregón acondicionaron cisternas para acopiar agua.