

# Las pipas no se dan abasto; primeras gotas cayeron ayer Ecatepec tendrá agua al 100% hasta el viernes

Un millón, sin líquido desde hace 5 días

Emilio Fernández Corresponsal  
emilio.fernandez@eluniversal.com.mx

**E**CATEPEC, Méx.— Hasta las 14:00 horas del martes empezaron a caer las primeras gotas de agua al llegar el líquido al tanque Cerro Gordo proveniente del Sistema Cutzamala, por lo que será hasta el viernes cuando se restablezca el suministro, luego del segundo recorte del año programado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Más de un millón de habitantes que viven en 200 colonias de la localidad no tienen abastecimiento de agua potable desde el fin de semana, reconoció Francisco Reyes Vásquez, director del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ecatepec (SAPASE).

tepec (SAPASE).

El funcionario explicó que “el suministro se normalizará hasta este fin de semana porque Ecatepec es el último municipio que recibe agua del Sistema Cutzamala, que tiene una extensión de casi 200 kilómetros de longitud”, señaló.

Miles de familias sufren por la falta del líquido pues las 60 pipas que distribuyen el agua en las zonas afectadas son insuficientes para atender la demanda.

Reyes Vásquez precisó que el SAPASE cuenta con 40 carros cisternas y tuvieron que rentar otras 20 para tratar de mitigar las penurias que enfrentan los residentes en 200 colonias del oriente del municipio, de las cuales la tercera parte se ubican en la sierra de Guadalupe.

El gobierno de Ecatepec solici-

tó a la Conagua y a las autoridades del DF que incluyeran a las colonias afectadas en el programa de distribución de líquido gratuito a través de pipas, pero no fue escuchada su petición.

En esta temporada de estiaje la situación se agudizará aún más en la localidad porque la disponibilidad del líquido se reducirá.

El titular del SAPASE estimó que esa disminución será de cinco litros por habitante al día, lo que convertirá a Ecatepec en uno de los municipios con menor disponibilidad del país.

Según las autoridades municipales, actualmente cada habitante recibe, en promedio, 20 litros de agua al día, lo que no cumple con los 200 litros per cápita que recomienda la Organización de las Naciones Unidas (ONU).


“El suministro se normalizará hasta este fin de semana porque Ecatepec es el último municipio que recibe agua del Sistema Cutzamala”.

**Francisco Reyes**, director del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ecatepec (SAPASE)



Continúa en siguiente hoja

Fecha <b>18.03.2009</b>	Sección <b>Primera</b>	Página <b>19</b>
----------------------------	---------------------------	---------------------

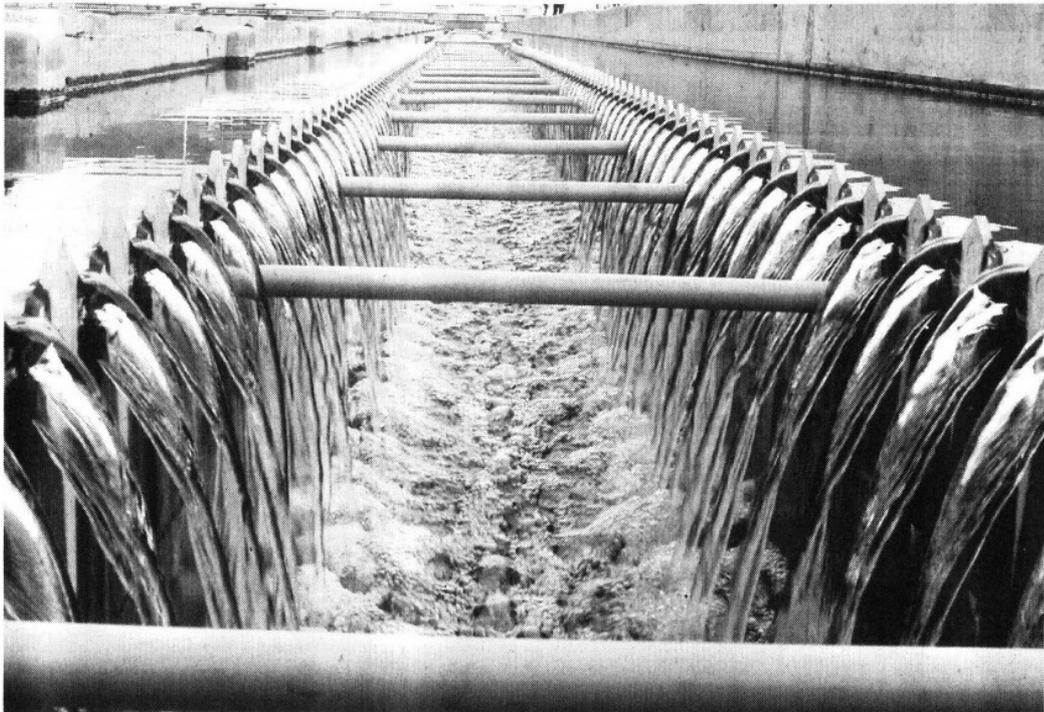

ARCHIVO EL UNIVERSAL

**SISTEMA CUTZAMALA** Alrededor de 200 colonias del oriente mexiquense sufrieron penurias pues ni las pipas pudieron abastecer a todos los habitantes