

Tardan en regular servicio

Alargan recorte de agua

► Atribuye OAPAS a organismo federal falta de líquido en zona alta de Naucalpan

Claudio Barrera

NAUCALPAN.- Tras el segundo fin de semana en que se restringió el suministro de agua para el DF y 13 municipios mexiquenses, por mantenimiento en el Sistema Cutzamala, el líquido tardó en llegar a colonias y fraccionamientos de la zona alta de Naucalpan.

El Organismo de Agua Potable municipal (OAPAS) informó que en varios residenciales San Mateo y comunidades como San Rafael Chamapa, Las Manchas y Valle Dorado no contaban hasta el mediodía de ayer con el flujo normal del agua.

Alberto Valdés, gerente de agua potable de OAPAS, explicó que esperaban que el servicio se restableciera la noche del lunes o en un caso drástico durante la mañana de este martes, sin embargo, esto no fue así.

“El compromiso de la CAEM es que aproximadamente a las 3 de la tarde ya volvemos a tener agua, sin embargo la CAEM depende de lo que haga la Comisión Nacional del Agua (Conagua), y si ellos ya comenzaron a traba-

jar el Cutzamala en condiciones normales, ya empezaremos a recibir agua.

“Después del puente largo hoy (martes) ya tenemos actividades normales y se regulariza el consumo cotidiano y desafortunadamente no nos ha llegado el agua y nos puede impactar”, sostuvo Valdés.

Durante un recorrido por la zona de San Mateo, vecinos de la calle Avellanos aseguraron que el suministro de agua en la mañana era muy pobre.

En la calle Orquídeas, en Praderas de San Mateo, se registró una situación similar.

“En la mañana no había casi nada, caía un chorrito apenas; ahora (14:00 horas) ya cae más de la llave, ya pude lavar mi patio”,

señaló una de las vecinas.

En Cerezo, trabajadores de un taller de hojalatería y pintura tuvieron que lavar algunas unidades mojando un trapo, sin usar cubetas de agua.

Para las 17:00 horas OAPAS informó que el suministro de agua en la demarcación alcanzaba el 70 por ciento y el pronóstico era que

para las 20:00 horas el flujo se hubiera normalizado por completo.

Durante se este fin de semana

Naucalpan dejó de percibir unos mil 100 litros por segundo, que representa el 50 por ciento del agua que recibe el Municipio del Sistema Cutzamala.

claudio.barrera2@reforma.com

Mermado

Por segunda vez en el año se restringió el suministro en el Valle de México

2,200

litros por segundo recibe Naucalpan del Cutzamala

70% del agua viene del Cutzamala

30% abastecido con pozos locales

24 horas tardó en normalizar el flujo



► Vecinos de San Mateo señalaron ayer que había escasez del líquido.




Página 1 de 2
\$ 7499.09
Tam: 434 cm2

RGARCIA

Continúa en siguiente hoja

Fecha 18.03.2009	Sección Estado	Página 4
----------------------------	--------------------------	--------------------

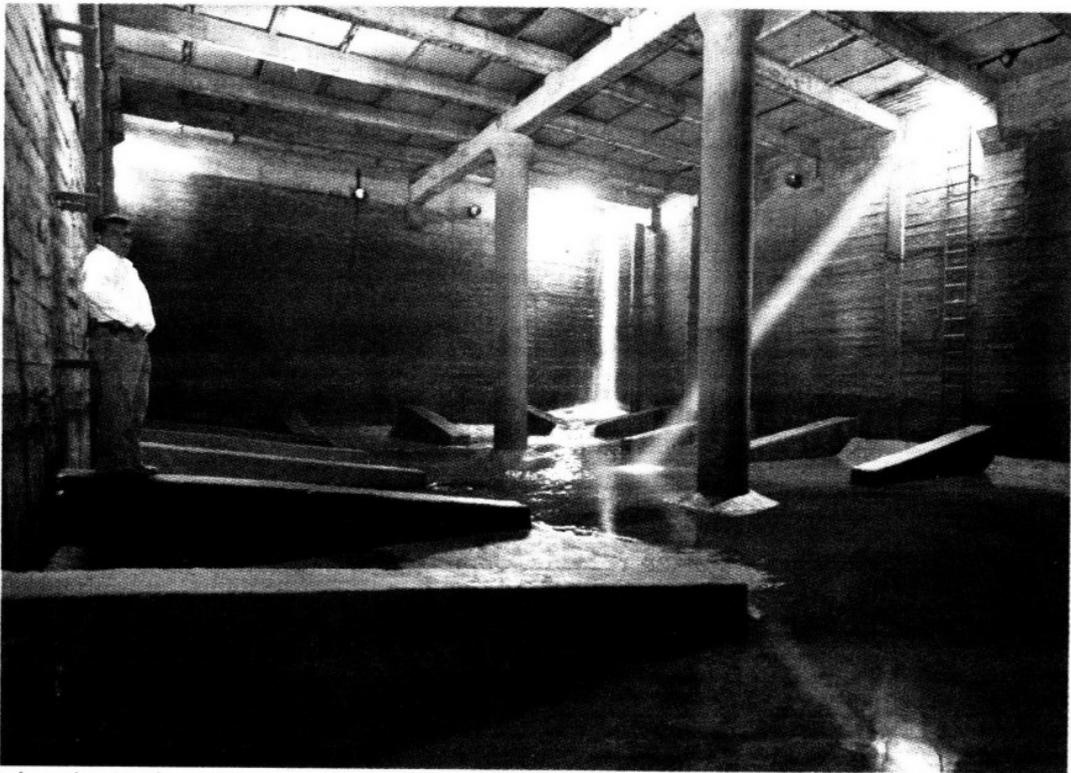

› La reducción de suministro al Valle de México se debió a la poca agua almacenada en el Sistema Cutzamala.