

Fecha 05.04.2009	Sección Primera	Página 14
---------------------	--------------------	--------------

Anuncia Conagua tercera disminución de agua

Jueves, viernes y sábado, críticos para el DF

Alejandro Abrego González
Reportero

La Comisión Nacional del Agua, a través del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México, dio a conocer que la tercera disminución del agua del Sistema Cutzamala a la Zona Metropolitana de Valle de México se desarrollará del 9 al 12 del presente mes, conforme se acordó con las autoridades de la Comisión del Agua del Estado de México y del Sistema de Aguas de la Ciudad de México.

Efrén Villalón Figaredo, director del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México, señaló que el cese del suministro del sistema iniciará a las 5:00 horas del jueves 9 de abril hasta las 17:00 horas del viernes 10 (36 horas); a partir de esta tiempo hasta las 11:00 horas del sábado 11 se suministrará un 60 por ciento a través de la línea dos y desde ese momento hasta las 23:00 de este día, se restablecerá el 100 por ciento del gasto comprometido, donde se verá reflejado en los puntos de entrega al Estado de México y el Distrito Federal.

Se contempla un mantenimiento mayor como se ha pro-

gramado en años anteriores, al aprovechar la Semana Santa y la

salida de vacacionistas lo que resulta una baja importante en la demanda de agua al Valle de México.


Cabe mencionar que la población del Valle de México resentirá la suspensión del suministro hasta el día viernes 10 al medio día aproximadamente; toda vez que los organismos operadores contarán con los tanques de abastecimiento llenos y el restablecimiento del mismo tendrá un tiempo de retraso dependiendo del manejo que realice la comisión y el sistema; a partir

de las 0:00 horas del domingo 12 de abril.

Los trabajos de mantenimiento se llevarán a cabo en el kilómetro 51+853 en la zona del municipio de Villa Victoria, Estado de México y consistirán en la sustitución de un tubo de 7 metros de largo por 2.50 de diámetro y la revisión de sellos internos en diferentes secciones del acueducto de la línea 1, además el cambio de válvula esférica de 29 pulgadas de diámetro del equipo 7 de la planta de bombeo número 5.



Fecha 05.04.2009	Sección Primera	Página 14
----------------------------	---------------------------	---------------------

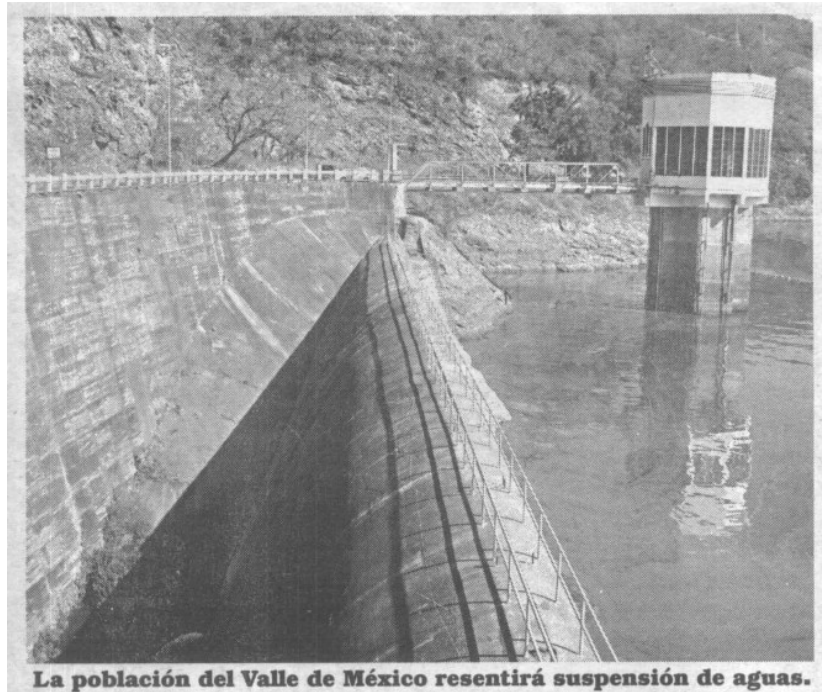

La población del Valle de México resentirá suspensión de aguas.