


VIVIR SIN AGUA

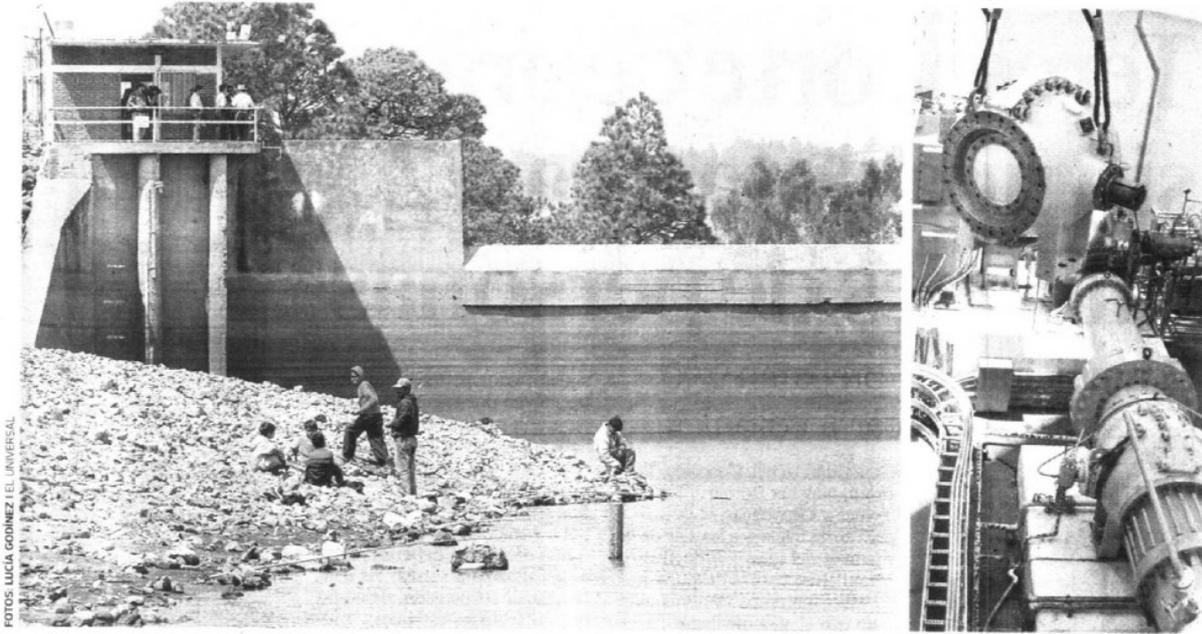

FOTOS: LUCIA GODINEZ / EL UNIVERSAL

PRESA VILLA VICTORIA está a 29% de su capacidad en tiempo de estiaje cuando debería estar a 69%, según autoridades; es de las principales del Sistema Cutzamala. A la derecha, la válvula que cambiarán el próximo jueves y que causará una disminución del suministro

Llama a no politizar tema

Conagua niega dejar al DF en desabasto

Luege le pide mejorar estructura hidráulica y cuidar los recursos

Karina Suárez

df@eluniversal.com.mx

El director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), **José Luis Luege**, negó que el Sistema Cutzamala vaya a dejar de enviar agua por completo, del 9 al 12 de abril, a delegaciones enteras puesto que sólo representa 20% del suministro que recibe la capital.

En conferencia de prensa pidió no politizar el tema y aclaró que el desabasto de agua no se debe exclusivamente al paro del Cutzamala. "Si el DF no tiene las adecuaciones necesarias para distribuir el líquido no es responsabilidad de Conagua. Cada quien que cargue con sus responsabilidades", dijo.

Denunció que la gran cantidad de líquido que se desperdicia en el Valle de México es por deficiencias en el sistema secundario de distribución a cargo del sistema capitalino y que oscila en 40%.

Por otra parte, Efrén Villalón, director general del Organismo de Cuencas Aguas del Valle de México, aseguró que es incongruente que el gobierno capitalino exija más inversión en infraestructura hidráulica si el jefe de Gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, no ha firmado la modificación al Fideicomiso 1928.

Este fideicomiso, dijo, permitiría un mayor dinamismo e ingresos para infraestructura y



Fecha 08.04.2009	Sección Primera	Página 11
----------------------------	---------------------------	---------------------

mantenimiento hidráulico, y que desde noviembre pasado fue firmado por las autoridades del estado de México, de Banobras y de Conagua, menos por Marcelo Ebrard.

Por ello pidieron al GDF y municipios que cambien tuberías y organicen mejor los recursos hidráulicos que tienen y que rebasan los más de 3 mil millones de pesos anuales que gasta el Cutzamala en operaciones.

Luege Tamargo agregó que es una realidad que los recursos hidráulicos están al límite. Las principales presas del Sistema Cutzamala —Villa Victoria, Valle de Bravo y El Bosque— están a 47%, cuando en marzo del año pasado estaba a 69%.

Agregó que la presa Villa Victoria está a 29% de su capacidad, y abastece 3,5 metros cúbicos por segundo, equivalentes a una tercera parte. Este funcionamiento ha sido el peor en 20 años; sin embargo, esperan que con el auxilio de la presa Valle de Bravo y un buen temporal de lluvias se logró resarcir el déficit histórico. Indicó que las obras de mantenimiento maximizarán el funcionamiento del Cutzamala; la inversión asciende a 117 millones 602 mil pesos.

Los funcionarios concluyeron que su mayor preocupación es que el Cutzamala pueda seguir abasteciendo a los más de 5 millones de habitantes en el DF y zona metropolitana con un sistema integral de sustentabilidad que trascienda de los intereses políticos.

“

Si el DF no tiene las adecuaciones para distribuir el líquido, no es responsabilidad de Conagua”

José Luis Luege

Director
de Conagua