

Normalizan envío de agua

Al menos 1.5 millones de personas siguen sin el líquido; lo tendrán en sus casas en las próximas horas

POR ARLETTE GUTIÉRREZ Y FERNANDO RÍOS

A partir de las 16:00 horas de ayer se normalizó al 100 por ciento el envío de agua potable del Sistema Cutzamala al Valle de México a través del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México (OCAVM), informó la **Comisión Nacional del Agua (Conagua)**.

Sin embargo, Jorge Villalón, director del OCAVM, comentó que el suministro del líquido estará totalmente regularizado en las tomas de los hogares de esa zona el próximo martes -24 horas antes de lo preestablecido-, lo que significa que 1.5 millón de personas sufrirán todavía el desabasto de agua, cuya cifra disminuirá considerablemente en el transcurso de las siguientes horas.

Al respecto, Antonio Gutiérrez Marcos, director de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento del OCAVM, señaló que ya se entrega 14.7 metros cúbicos por segundo, 9 para el Distrito Federal y 5.7 para el Estado de México.

Continúan fallas en suministro de agua en 4 delegaciones

Indicó que la distribución a las colonias afectadas por el corte programado dependerá del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACM), de la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM) y de los organismos operadores de los municipios.

Por su parte, el director del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Ramón Aguirre, advirtió que si bien se logró mejorar el servicio en muchas zonas de la ciudad, las delegaciones Azcapotzalco, Benito Juárez, Iztacalco e Iztapalapa continuaron con las fallas en el suministro.

En conferencia de prensa, el funcionario destacó que ayer no se pudo mejorar el abastecimiento en la delegación Iztapalapa, ya que a las 7:00 horas se registró un corto circuito en la planta de bombeo del Cerro de la Estrella.

Dicha planta es la que abastece de agua al 70 por ciento de Iztapalapa, por lo

que no fue posible restablecer el servicio en esa demarcación y aunque se esperaba resolver la falla alrededor de las 15:00 horas, el servicio del vital líquido mejorará hasta hoy en dicha delegación.

Por ello, dijo, las autoridades decidieron reorientar el trabajo de 43 pipas para apoyar a las zonas más afectadas, de las cuales, 23 se enviaron para reforzar el abasto de agua en Iztapalapa, 8 para mejorar el abastecimiento en Azcapotzalco, 6 a Iztacalco y 6 más para abastecer a la Benito Juárez.

El director del Sistema de Aguas confió en que para el día de ayer la **Conagua** restableciera al 100 por ciento el suministro del Cutzamala, sin embargo, recordó que el servicio se normalizará en el DF

Continúa en siguiente hoja



hasta el próximo miércoles.

Dijo que restablecer el funcionamiento del Cutzamala toma 12 horas y después restablecer el suministro de agua en el DF, donde la mayoría de los tanques y almacenamientos están disminuidos, necesitará por lo menos tres días.

Por su parte, Miguel Ricaño, director de la Unidad Tormenta, detalló que se han realizado 3 mil 45 viajes de pipas, con los cuales se han entregado 30 millones 450 mil litros de agua. Además

se han distribuido 205 mil 960 litros de agua purificada en garrafones.

Señaló que la Base Morelos se tras-

ladó al Sistema de Aguas, a fin de atender todas las llamadas con un alto nivel de eficiencia y que las delegaciones que han concentrado el mayor número de viajes de los carros tanque han sido Iztapalapa y Benito Juárez, seguidas por Cuauhtémoc y Tlalpan.

La Comisión de Agua del Estado de México informó que, desde las 03:00 horas de este sábado, fue restablecido en un 50 por ciento el suministro de agua potable en esa entidad proveniente del Sistema Cutzamala.


El director de Operación y Mantenimiento del organismo, Nemesio Gómez,

sostuvo que en las siguientes horas iniciará el llenado de los tanques de almacenamiento del líquido en los 13 municipios que reciben suministro de este caudal.

Agregó que para hoy el abastecimiento de agua quedará restablecido al 100 por ciento, por lo que las entidades municipales quedarán en condiciones de otorgar de manera normal el abasto en el servicio.

Reestablecer el funcionamiento del Cutzamala toma 12 horas

FOTO: JOSÉ LUIS RUBIO

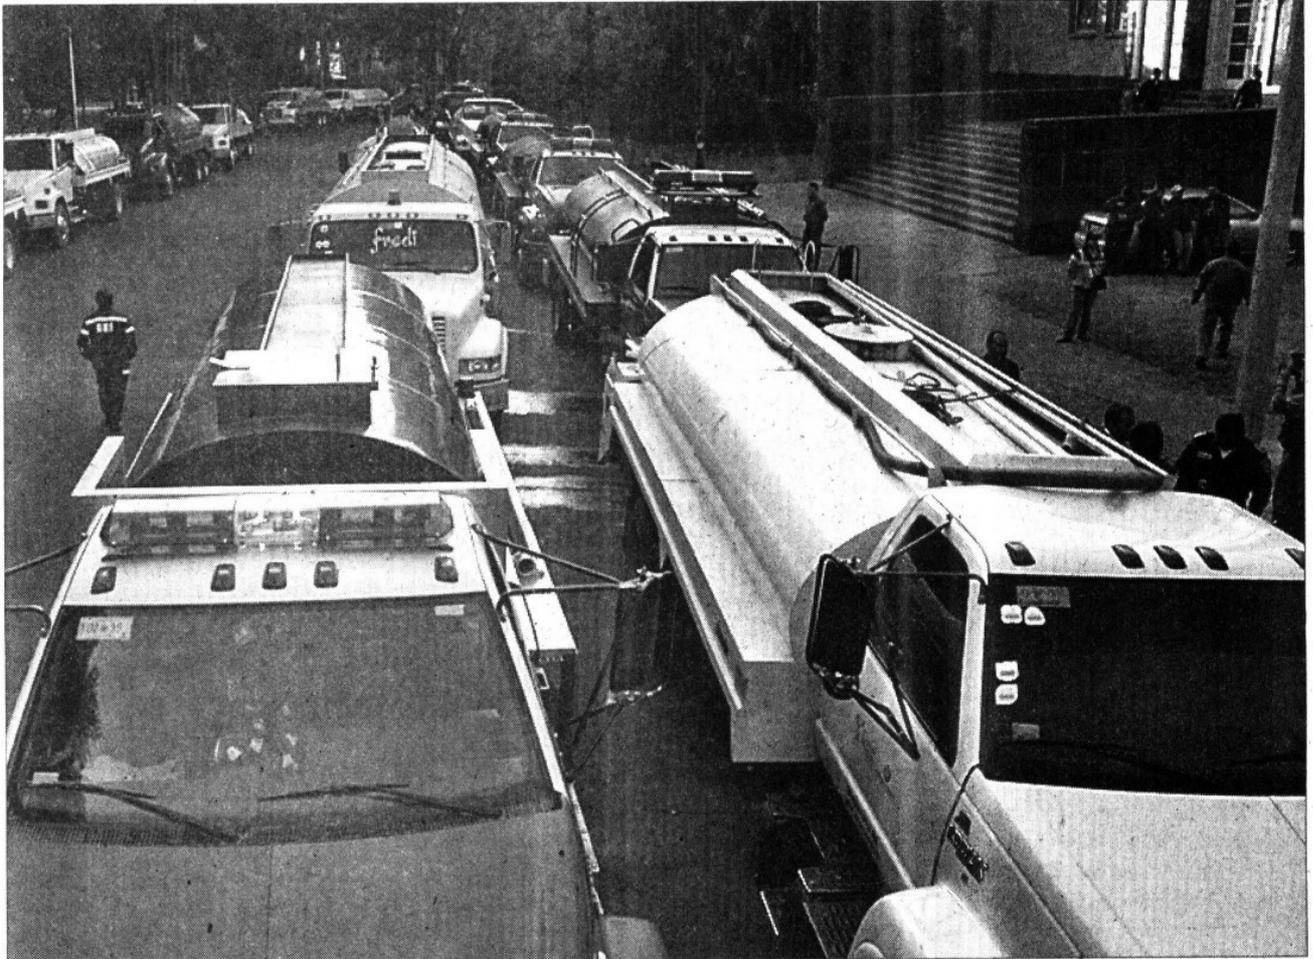

» EL PLAN especial con más de 500 pipas para suministrar a las colonias más necesitadas por el tercer corte de agua, programado por la Conagua, no fue necesario en su totalidad, debido a la reducción en el tiempo en que escaseó el líquido.