

Restablecen suministro total de agua en Edomex y DF

Sistema de Aguas de la Ciudad de México advierte sobre colapso del Sistema Cutzamala

SARAHÍ PÉREZ
REPORTERA

A través del Organismo de Cuenca de Aguas del Valle de México, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) restableció ayer al 100 por ciento el envío de agua potable del Sistema Cutzamala al Valle de México, aunque alertó que la distribución domiciliar dependerá del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACM), la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM) y los organismos de cada municipio.

De acuerdo con Antonio Gutiérrez Marcos, director de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento del OCAVM, desde las 16:00 horas de ayer, ocho horas antes de lo programado, la instancia entregó 14.7 metros cúbicos por segundo, 9 para el Distrito Federal y 5.7 para el Estado de México.

Sin embargo, advirtió que la distribución del agua potable en los domicilios de la capital y de la zona metropolitana tardará algunos días en normalizarse ya que primero deben llenarse los tanques de las instancias capitalinas y de la zona metropolitana.

En un comunicado, la Conagua informó que la reducción total del agua fue acordada con autoridades del SACM y de la CAEM por el bajo nivel histórico de almacenamiento en las presas que conforman en Sistema Cutzamala.

Detalló que los trabajos consistieron en “la sustitución de una válvula tipo mariposa de 48 pulgadas (1.20 metros) de diámetro en la planta de bombeo 3 y el cambio de otra válvula esférica de 29 pulgadas (70 cm de diámetro) en la Planta de Bombeo 5 que obligó al paro del 100% del sistema. Así mismo, se llevó a cabo la revisión de sellos internos en distintos tramos de la línea 1 del acueduc-

to y el reforzamiento de un tramo de tubería que presentaba daño estructural”.

Por otra parte, cabe señalar que al finalizar los cinco cortes de agua que se tienen programados para el 2009, la Conagua realizará evaluaciones con autoridades del Distrito Federal y el Estado de México para analizar las medidas necesarias en caso de que no se recuperen suficientemente las presas.

De igual manera, informó que el pasado 8 de abril se asignaron 117 millones de pesos para obras de emergencia del Sistema Cutzamala, las cuales van enfocadas para mejorar la captación y la conducción en la temporada de lluvias.

“Sistema Cutzamala puede colapsar”: SACM

El director del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Ramón Aguirre Díaz, dijo que si no se invierten 5 mil millones de pesos en el mantenimiento y reparación de las presas que conforman en Sistema Cutzamala, éste puede colapsar y

dejar de funcionar por varias semanas o incluso más de un mes.

Al alertar sobre la problemática en dicho sistema hidráulico, dijo que luego de 27 años de operación continua, el Sistema Cutzamala ya tiene fallas en sus siete presas, lo cual está a punto de generar una crisis de dimensiones “inimaginables” en el abasto de agua.

Para evitarlo, dijo, también es necesario que se lleven a cabo las 16 obras que se acordaron con la Comisión Nacional del Agua y el Estado de México en materia de agua.

Mientras tanto, la Conagua exhortó al gobierno del Distrito Federal a corregir fugas en la red secundaria del líquido y mejorar su distribución ya que “tiene el presupuesto más alto de todo el país en materia de

Continúa en siguiente hoja




Fecha 12.04.2009	Sección Notivial	Página 11
---------------------	---------------------	--------------

agua potable, mil millones de pesos”.

Continúan 25 colonias sin agua potable

Por otra parte, cabe señalar que Ramón Aguirre Díaz informó que pese al restablecimiento en el suministro de **agua** proveniente del Sistema Cutzamala, 25 colonias del Distrito Federal continúan sin el líquido.

Señaló que las delegaciones más afectadas son Benito Juárez, Azcapotzalco, Iztapalapa e Iztacalco, que aún enfrentan el desabasto del líquido, por lo cual enviarán 43 pipas para compensar el problema.

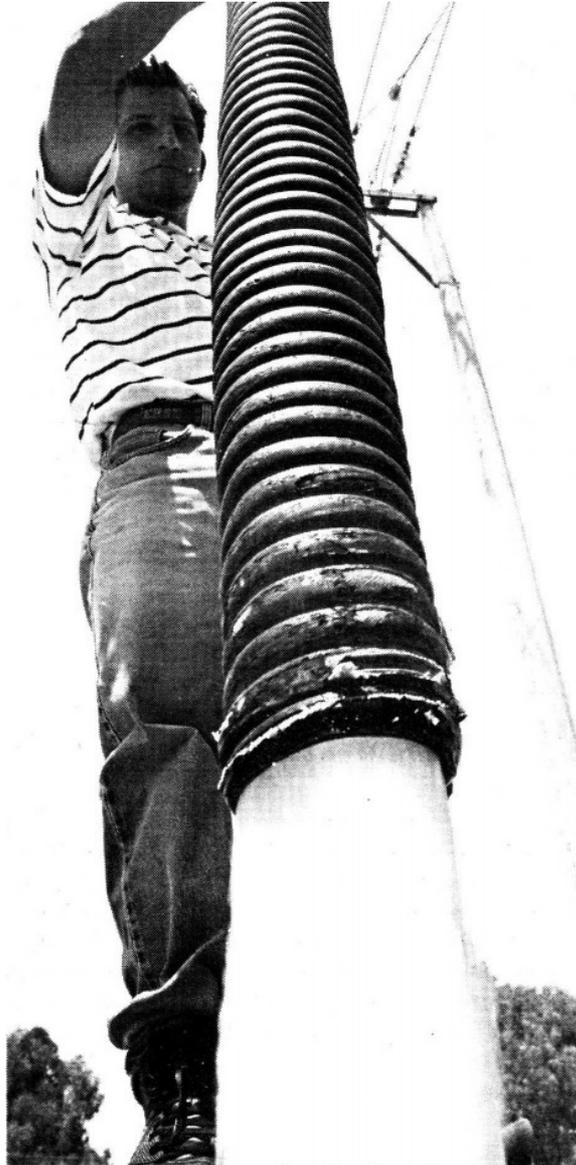

Aún hay colonias sin el vital líquido.