

Fecha 17.07.2009	Sección Nacional	Página 8
----------------------------	----------------------------	--------------------

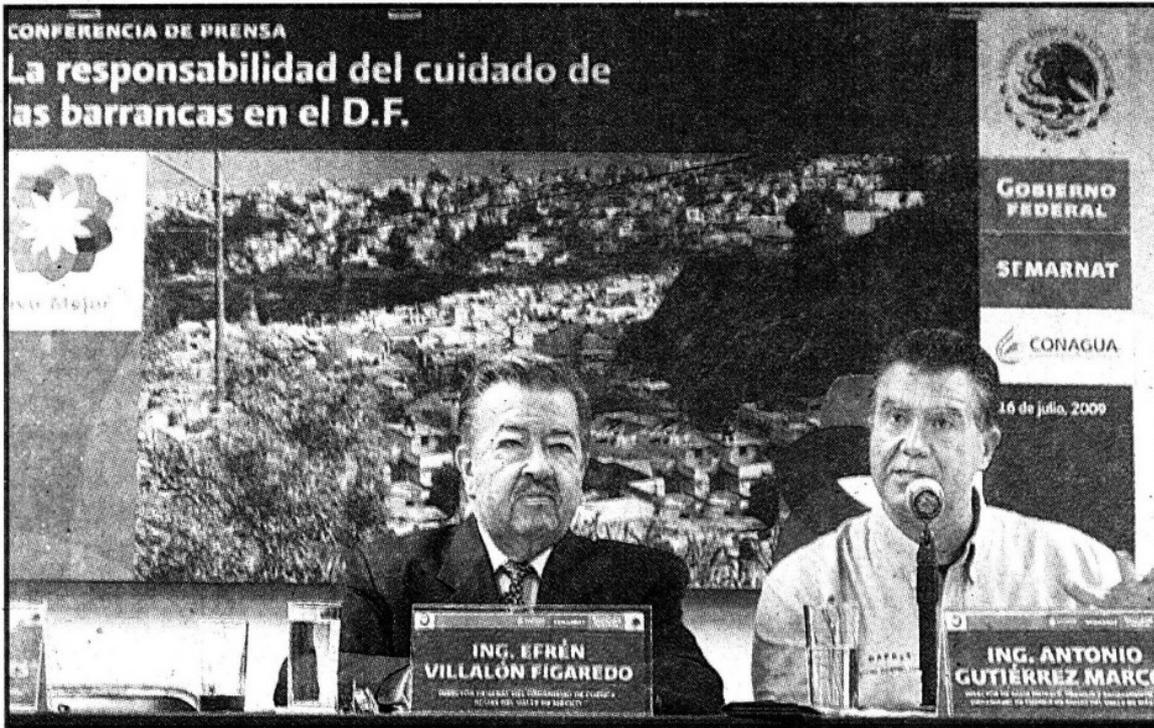


Foto: Cuartoscuro

El director general del Organismo Cuertica de Aguas del Valle de México de la **Conagua**, Efrén Villalón Figaredo, planteó la posibilidad de aumentar un día más entre semana la disminución del suministro de agua potable del Sistema Cutzamala. Lo acompaña el director de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento del organismo, Antonio Gutiérrez Marcos.

