

Iztapalapa. 48 unidades habitacionales y 26 colonias se quedaron sin agua por la reducción del 30% en el suministro del Cutzamala.

Secas 26 colonias y 48 Unidades habitacionales en Iztapalapa

IMPACTO INMEDIATO

- ▶ De algunas cisternas sólo se percibe la humedad y en otras, apenas sacan medio litro
- ▶ El tanque de almacenamiento del Cerro de la Estrella está al 40% de su capacidad

[JOSUÉ HUERTA]

Iztapalapa resintió de inmediato la reducción del 30 por ciento en el suministro de agua procedente del Sistema Cutzamala, pues al mediodía de ayer 48 unidades habitacionales y 26 colonias de la delegación se secaron.

Por ejemplo en la cisterna de la Unidad Habitacional San Nicolás Tolentino, en esta delegación, a las 13:00 horas de ayer sólo era vapor lo que emanaba del fondo.

Melisa Solares metió una cubeta atada a un lazo para tomar agua de este contenedor y logró sacar menos de medio litro.

La historia se repitió en la Consejo Agrarista, Felipe Ángeles, Benjena, España y Pie de la Cuesta, por mencionar algunos de los complejos habitacionales de las que dio cuenta en una entrevista con Crónica el director general de Servicios Urbanos de la delegación Iztapalapa.

Alfonso Hernández.

El funcionario informó que el tanque del Cerro de la Estrella trabajó ayer jueves sólo al 40 por ciento de su capacidad, es decir aproximadamente un kilogramo por centímetro cuadrado.

Sin embargo, advirtió que la baja del agua en dicho contenedor inició realmente el miércoles, cuando el caudal era de 1.2 kilogramos por centímetro cuadrado.

“Tuvimos hoy (ayer) una disminución del volumen, y es que el agua que nos llega del Cutzamala nosotros la recibimos en el Cerro de la Estrella, que abastece a casi todas las unidades habitacionales: Estamos manejando un número, digamos desde las tres de la tarde ayer, aproximadamente 74 colonias sin agua incluyendo las unidades habitacionales.

“Sin embargo, esperamos mañana (hoy) carencia de líquido en

las 10 colonias que dependen del Tanque de Xatepec”, informó.

Agregó que hasta ayer la delegación atendió la emergencia con 140 pipas y calificó de positivo que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México tande el suministro en lugar de cortarlo.

“Con eso nos permite que los vecinos tengan una hora o dos horas de servicio”.

Advirtió que con el cambio de tuberías por las obras de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo (STC), 27 colonias de la delegación serán afectadas por lo que ya solicitó al Metro a través del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACM) el apoyo de 20 pipas para los días 18 al 20 de este mes.

“Solicitamos al SACM que antes de que empiecen con las obras nos llene los tanques, esto aparte del servicio de pipas que nos tiene que prestar”, dijo.

El semáforo a punto de ponerse en rojo

El director del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Ramón Aguirre Díaz, advirtió que de incrementarse las temperaturas en los últimos días, los recortes podrían rebasar el 30 por ciento diario y el semáforo de alerta hídrica podría pasar a rojo.

Dijo que la falta de lluvias y el calor que se ha resintido en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVD), hace más difícil la recuperación de las presas. Insistió en que se deben seguir todas las medidas ya establecidas por el Gobierno del Distrito Federal para evitar que el semáforo de alerta cambie a

su nivel crítico.

Aunque no precisó de cuánto podría ser el reajuste al suministro de agua, declaró que la falta de lluvia coloca en situación de crisis el abasto para los habitantes de la ZMVM.

Para llegar a rojo, lo único que falta es tener problemas de servicio en la ciudad, que es lo que justamente se trata de evitar.

Con la reducción del 30 por ciento la ciudad de México tiene tres metros cúbicos menos de agua que afecta a 13 de las 16 delegaciones. (Ana Cecilia García)



DATOS


Algunas colonias y unidades habitacionales afectadas por la disminución del 30% de agua del Sistema Cutzamala:

COLOMBIA

Consejo Agrarista
D.U. Quetzalcóatl
Carlos Hank González
Z.U.E. Santa María Acatehuacán

JUEVES 13 DE AGOSTO DE 2009
UNIDADES HABITACIONALES:

La Torre	Hidalgo 504	El Ére
España 505	España 504	El Eco Villa
Felipe Ángeles	Bosques	El Nanto
Berenjena 3	Ixtapalapa I	Pueblo Santa María Acatehuacán
S. Mirón de	Piedra de la Cuesta	San Nicolás Tolentino
Mirador de las estrellas	Hidalgo 15	San Juan Xajpa
Poble 30	Hidalgo 16	Las Peñas
Rebeca	Bilbao 102	Pueblo Santa Cruz Meyehualco
Mercedes II	Bilbao 102-a	Frente al
Bilbao 853	Bilbao 104	Frente al I
San Lorenzo 61	Bilbao 104-a	
Real de las joyas	Bilbao 105-a	
Puente Lillo 53+	Bilbao 105	
Comofort 168	Bellavista 81	
Erbelar	Bellavista 225	
Tozozomoc	Bellavista 853	
Malala 119	Real de las joyas	

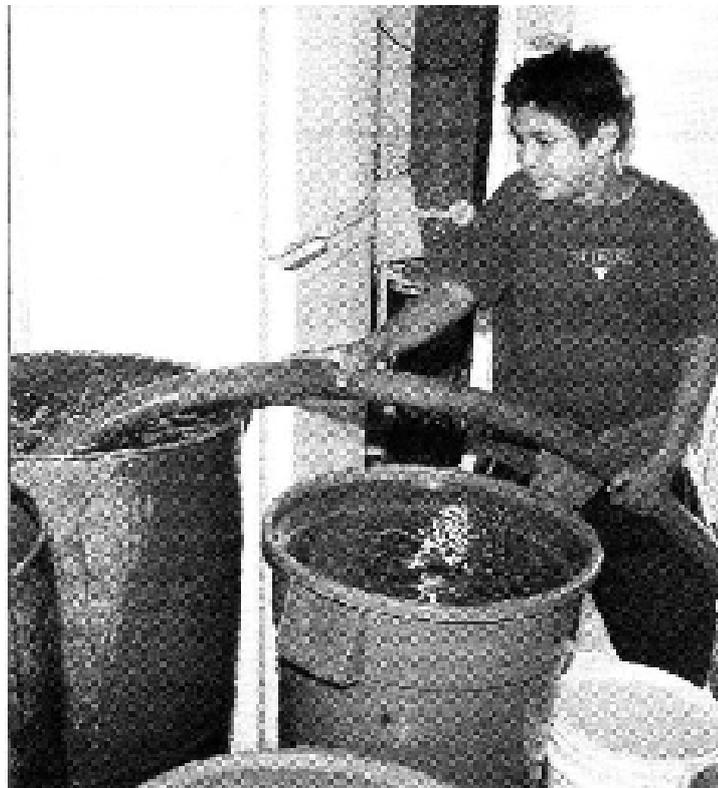

MÓNICA BUSTOS

DESABASTO. A. Anwar con el 30% de agua del sistema en lumbos.