

Desde la tarde de ayer se normalizó 61% del reparto, afirman autoridades

Garantizan abasto de agua en el DF

Un desperfecto en el Sistema Cutzamala afectó el fin de semana el suministro en las delegaciones Álvaro Obregón, Cuajimalpa y Tlalpan aunque se estima que la falla afectó a otras siete demarcaciones

México • Miriam Castillo

A pesar de la falla en el Cutzamala el pasado sábado, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México aseguró que el suministro no se verá alterado debido a que cuenta con una línea alterna para el abastecimiento.

El SACM confirmó, sin embargo, que la tarde de ayer comenzaron a llegar los primeros miles de litros por segundo luego de que se concluyera los trabajos de mantenimiento de la línea 2.

Álvaro Núñez, operador del organismo, informó que el líquido está llegando a los tanques de almacenamiento de la ciudad para llenarlos, toda vez que se quedaron a la mitad de su capacidad para hacer frente a la suspensión de 100 por ciento del suministro del Cutzamala este fin de semana.

Indicó que la **Conagua** se comprometió a restituir el caudal hasta llegara 61 por ciento. Con esa cantidad, las autoridades estimaron que no haya problemas de desabasto para este lunes. Si no llegara, entonces, habría un problema, dijo.

El sábado pasado, al menos tres delegaciones reportaron deficiencias en el suministro: Álvaro Obregón, Cuajimalpa y Tlalpan, donde se llevaron pipas de agua potable para completar el abasto.

Reportes iniciales de la **Conagua**

indican que el corte afectaría a unas 30 mil personas en 10 demarcaciones con baja de presión.

Tan sólo en Álvaro Obregón se reportaron 150 mil afectados en las colonias Lomas de la Era, Paraje El Caballito, San Angelín, Tizapán, Tlácoyaque, Olivar de los Padres y San Agustín.

En Tlalpan, el daño fue en las zonas altas, lo que dejó sin líquido a cerca de 30 mil personas.

Otras de las zonas afectadas fueron Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Azcapotzalco y Cuauhtémoc, mismas que en semanas pasadas reportaban afectaciones en 15 colonias.

El Sistema de Aguas informó que se preveía una baja en el abasto, debido a la reparación de la línea 2, por lo que los tanques se llenaron 10 por ciento más y las afectaciones por el cierre total no serían tan perceptibles.

Además, el gobierno capitalino confía en que la demanda del líquido disminuya por la salida de millones de capitalinos con motivo del puente vacacional del 20 de noviembre.

Los reportes del órgano capitalino dicen que la reducción del abasto no debió afectar de manera importante a la ciudadanía, pues ya estaba programado un recorte previo y se establecieron reservas.

En un inicio, se dejó de surtir 30 por ciento del flujo total del líquido. Específicamente este fin de semana la reducción pasó de 30 a 39 por ciento. El 61 por ciento restante que llegaría a la población, se transfirió a la línea 1, que fue la que falló y por lo que se tuvo que cerrar por completo el suministro.

Para subsanar la avería, la **Conagua** aceleró los trabajos de reparación de la línea 2 y aseguró que con ello se restablecería el abasto.

El Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México se comprometió a suministrar 10 por ciento más para compensar la disminución de 9 por ciento adicional de estos días.

El Sistema Cutzamala abastece a colonias de las delegaciones Cuajimalpa, Tlalpan, Magdalena Contreras, Álvaro Obregón, Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Coyoacán, Azcapotzalco, Cuauhtémoc e Iztapalapa, y a 13 municipios mexiquenses. ■■

claves

Averías

El 28 de mayo pasado se registró la ruptura de un ducto del Sistema Cutzamala, con lo que el servicio se suspendió y afectó a



Fecha 16.11.2009	Sección Ciudad y Estados	Página 26
----------------------------	------------------------------------	---------------------


cerca de 150 colonias.

Se espera que para diciembre de este año se termine con el recorte de 30% en el abasto del sistema, que se determinó por el bajo nivel en las presas.

El pasado 3 de noviembre fue creado un Consejo Ciudadano que emitirá opiniones respecto al uso y aprovechamiento del agua para evitar su desperdicio y escasez.

Autoridades del Sistema de

Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ecatepec (SAPASE) reforzaron la distribución de agua potable en la denominada Quinta Zona, que comprende 220 colonias donde viven más de 600 mil habitantes, luego de que se suspendió el suministro del Cutzamala.

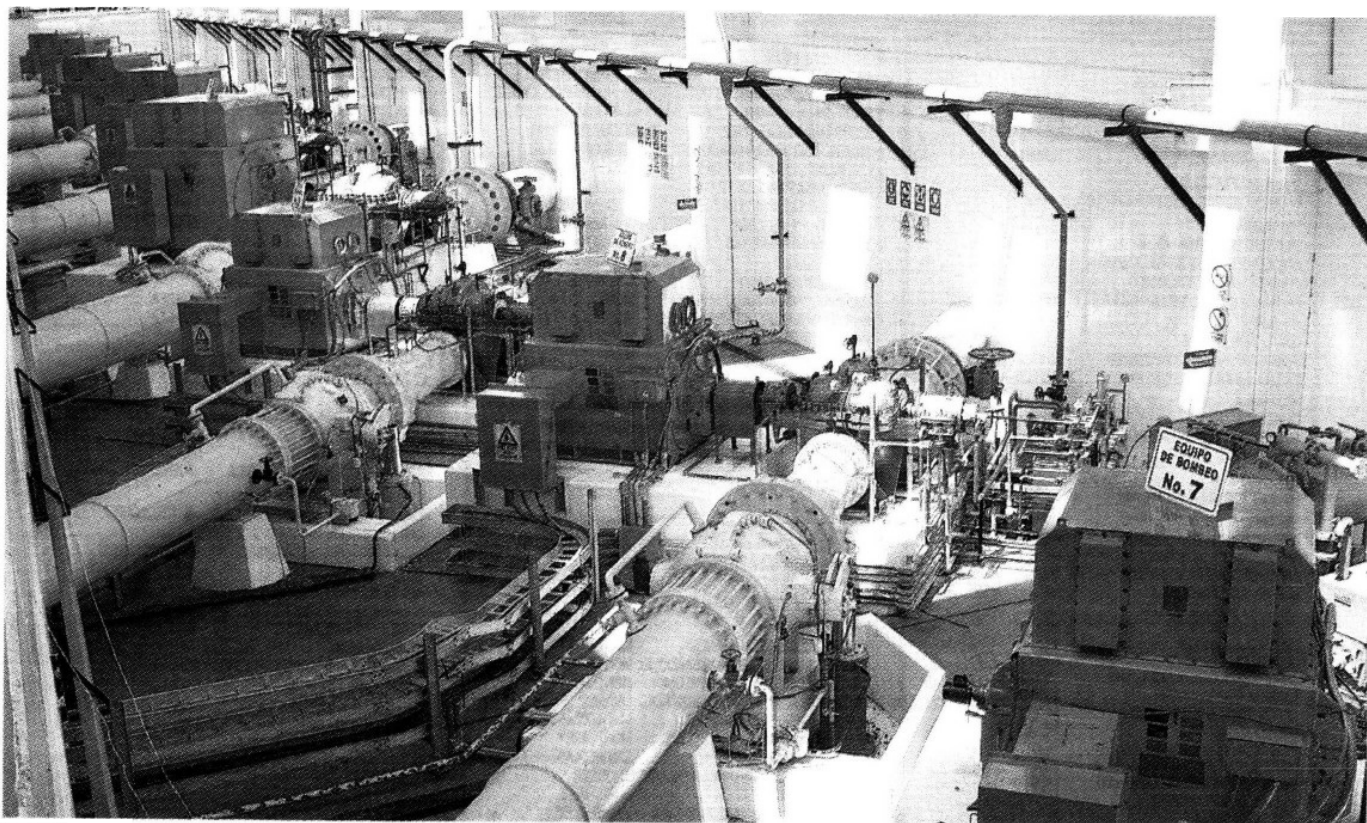

Los trabajos de mantenimiento de la línea 2 se aceleraron para restablecer el abasto