


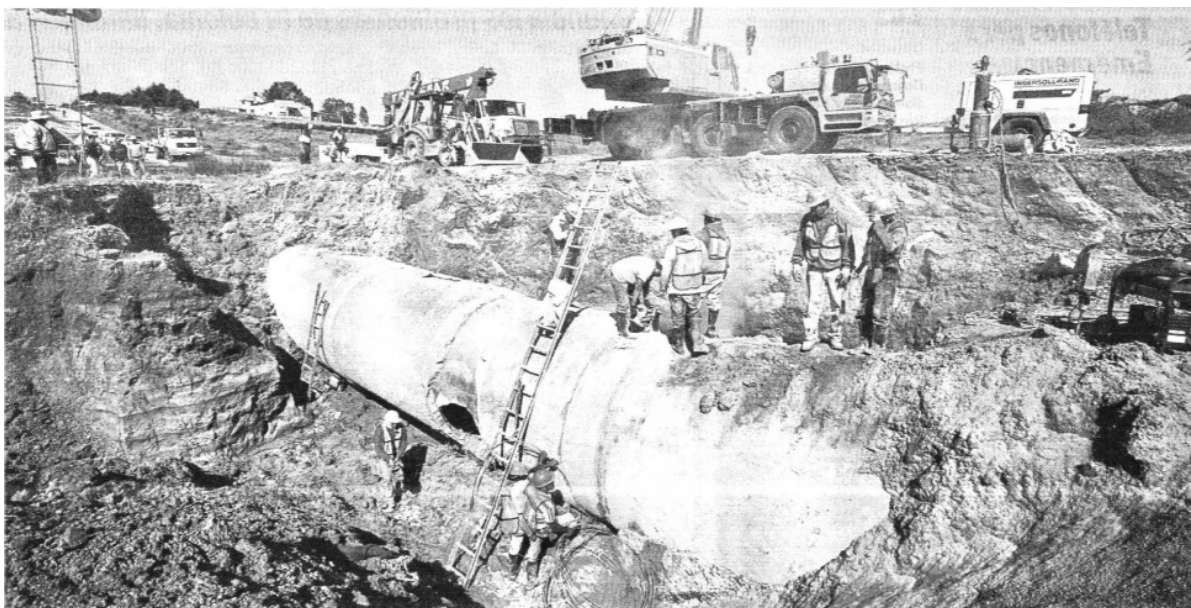

La tubería se dañó por el tiempo y el movimiento de la tierra y ahora se espera que el nuevo ducto tengan una vida útil de cerca de 30 años.

REPONEN DOS TUBOS DAÑADOS

Cicatrizza 'herida' en el Cutzamala

>>> Estima Conagua restablecer el abasto del líquido al 100% hoy en la tarde-noche

SANDRA GARCÍA

ALMOLOYA DE JUÁREZ.- LA COMISIÓN Nacional del Agua (Conagua) estima que partir de hoy a las 18:00 horas se normalice el abasto del Sistema Cutzamala tras las reparaciones de las tuberías de la línea 1 y 2 que interrumpieron la dotación el Valle de México y la capital mexiquense durante 30 horas.

Personal de la Conagua aprovechó el puente largo para sustituir un tubo de la línea 2 en la misma zona, por lo que el plan de suministrar el 61 por ciento del vital líquido durante los tres días cambió por la ruptura inesperada

de un ducto de la línea 1 que interrumpió el abasto al 100 por ciento hasta ayer al mediodía.

Antonio Gutiérrez, director del Organismo de Cuenca Aguas del

Valle de México de la Conagua, explicó que la reparación fue exitosa.

"Vamos a cumplir con el compromiso y la seguridad de que a las 18 horas de mañana (hoy) ya se esté entregando lo acordado.

"Lo que está comprometido de aquí a fin de año es el 70 por ciento de abastecimiento es decir 10.3 metros cúbicos por segundo que es lo que vamos a entregar, lo acordado fue entregar 9 metros cúbicos en viernes, sábado, domingo y lunes, prácticamente todo está igual, salvo que durante 30 horas quedamos sin abastecimiento por la emergencia", dijo Gutiérrez.

Explicó que con los cambios los trabajos de sustitución de tubos del 2009 en el Cutzamala ya concluyeron, aunque el monitoreo y mantenimiento continuarán.

Además, informó que aún existen 50 ductos en mal estado, de los cuales alrededor de 13 serán reparados el próximo año.

"Hay varios tubos detectados para cambiar, lo que pasa es que no hay días suficientes, es decir puentes, entonces si esto sigue así con los recortes del 30 por ciento vamos a seguir con el cambio de tubos, vamos a mandar por una línea el 60 por ciento y hacemos cambio de un tubo en la otra línea", indicó.

Para reparar el daño en el Cutzamala colaboraron cerca de 200 personas entre personal de seguridad, de Conagua y demás trabajadores.



Fecha 16.11.2009	Sección Nacional	Página 7
----------------------------	----------------------------	--------------------

6 *de la tarde*
podría normalizarse
el abasto de agua

13 *tubos*
serán reparados
el año que entra

30 *horas*
fue interrumpida
dotación de agua



Para reparar el daño en el Cutzamala colaboraron cerca de 200 personas entre personal de seguridad, de Conagua y demás trabajadores.



Ayer cuatro excavadoras y dos grúas apoyaron el cambio del ducto fracturado, que sustituyeron por uno de acero de 99 pulgadas de diámetro.