

Reparan Línea 1 del Cutzamala

La **Comisión Nacional del Agua** informó que las reparaciones que se realizaron en las líneas 1 y 2 del Sistema Cutzamala quedaron concluidas ayer, y se normalizan las operaciones para el restablecimiento en la entrega de agua potable que se envía a la zona metropolitana del Valle de México.

Señaló la dependencia que durante el periodo en el que se realizaba la sustitución de un tubo de 7.32 metros de largo por 99 pulgadas de diámetro y un peso de 12 toneladas en el kilómetro 44+085 de la Línea 2 del acueducto, se presentó una falla súbita en un tubo de las mismas dimensiones en la Línea 1 del acueducto, a la altura del kilómetro 40+400, por lo que fue necesario suspender la dotación del líquido desde el 14 pasado en el ciento por ciento en bloque al Valle de México, para su inmediata reparación.

La dependencia dijo que en un esfuerzo extraordinario se aceleraron los trabajos de mantenimiento programado en la Línea 2 y se formaron cuadrillas adicionales para atender la reparación de emergencia por la falla súbita en la Línea 1, con lo cual, las labores de mantenimiento y emergencia en estos ductos fueron concluidas a las 18:00 horas.

"Gracias al esfuerzo del personal de la **Conagua** que trabajaron a su máxima capacidad, a partir de hoy los volúmenes comprometidos con el Estado de

México y el Distrito Federal están normalizados para los 13 municipios mexiquenses y las 10 delegaciones de la Ciudad de México abastecidas por el Sistema Cutzamala", señaló la **Conagua**.

Las acciones realizadas consistieron en el cambio de dos tubos en la Línea 2, monitoreo electromagnético en 12 kilómetros del acueducto y mantenimiento general.


Una vez terminadas las labores de reparación se regularizó la entrega de agua potable al 70 por ciento que representa 10.273 metros cúbicos por segundo (m³/s) a la zona metropolitana del Valle de México, es decir, 3.973 m³/s al Estado de México, equivalente al 38.68 por ciento, y 6.300 m³/s al Distrito Federal, equivalente al 61.32 por ciento.

Es importante mencionar que durante las obras de mantenimiento se redujo el envío del agua en bloque a los organismos operadores al 61 por ciento durante el viernes 13, y al ciento por ciento del sábado 14 hasta las 13:00 horas del pasado domingo 15, hora que se volvió a enviar el 61 por ciento por la Línea 2, sin embargo, el volumen incrementado en la reducción les fue compensado con antelación desde el miércoles 11 al jueves 12, y posteriormente se hará otra compensación durante el martes 17 y miércoles 18 de noviembre.



Continúa en siguiente hoja

Fecha 17.11.2009	Sección La Cultura	Página 15
----------------------------	------------------------------	---------------------

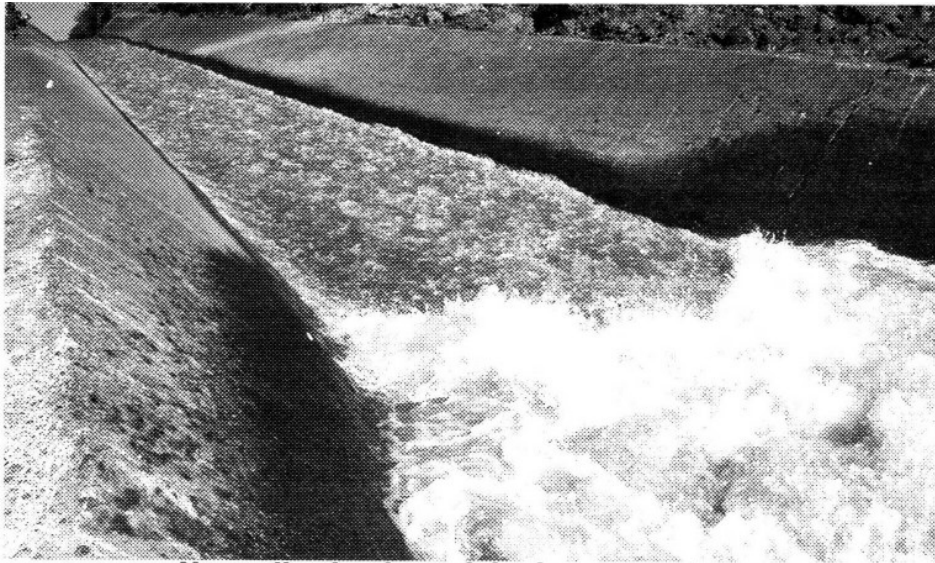

Normalizado el servicio de agua potable.